

第 11 次
都留市水道施設整備基本計画
(令和 3 年度～令和 12 年度)

令和 3 年 3 月
山 梨 県 都 留 市

まえがき

「第 11 次都留市水道施設整備基本計画」は、上位計画である「第 6 次都留市長期総合計画」（平成 28 年（2016 年）～令和 8 年（2026 年））に示されたまちの将来像を実現するための政策の一つである「快適な住環境の整備」の実行を念頭に置いている。

本計画は、「都留市水道事業ビジョン（2021）」で示した水道事業運営上の課題や目指す将来像及び将来像の実現のために取り組むべき方策について、第 10 次整備計画における残事業等を整理し、「第 6 次都留市長期総合計画」を背景に、令和 3 年（2021 年）度から令和 12 年（2030 年）度の 10 年間で実施すべき整備計画を策定したものであり、財政の見通しとともに水道施設整備等の具体的な内容を示すものである。

なお、本計画は、「都留市水道事業ビジョン（2021）」のフォローアップの時期に合わせて見直しを行う。

目次

第1章 計画給水人口と計画給水量	1
第2章 施設整備計画	17
2-1 計画方針	17
2-2 水道事業の施設概要	24
2-3 水道滝下配水系の施設整備計画	25
2-4 水道玉川配水系の施設整備計画	39
2-5 水道開地配水系の施設整備計画	52
2-6 水道法能配水系の施設整備計画	61
2-7 水道施設整備計画まとめ	70
2-8 桂町簡易水道の施設整備計画	71
2-9 境簡易水道の施設整備計画	84
2-10 鹿留大野簡易水道の施設整備計画	94
2-11 北部簡易水道の施設整備計画	102
2-12 上大幡簡易水道の施設整備計画	111
2-13 宝南簡易水道の施設整備計画	122
2-14 東部簡易水道の施設整備計画	131
2-15 盛里簡易水道の施設整備計画	142
2-16 大野簡易水道の施設整備計画	157
2-17 戸沢簡易水道の施設整備計画	167
2-18 古渡簡易水道の施設整備計画	175
2-19 施設計画のまとめ一覧	183
2-20 管路整備計画	223
第3章 事業計画	234
3-1 内部留保資金の検証	234
3-2 概算工事費及び事業年次計画	241
3-3 水道事業変更認可の必要性	259

巻末資料

水道施設平面図（図面袋入り）

第1章 計画給水人口と計画給水量

本市水道事業の計画給水人口と計画給水量について、平成 10 年度に水道法による事業の変更認可を受けた際の計画給水人口及び計画給水量を表 1.1 に、計画給水人口等の令和元年（2019 年）度実績値を表 1.2 に、「都留市水道事業ビジョン（2021）」第 3 章における水需要の推計等を基に令和 12 年（2030 年）度の推計値をまとめたものを表 1.3 に示す。

また、4 ページ以降には水道事業、簡易水道事業別にまとめた計画給水人口と水量の推移を示す。

表 1.1 既認可計画

事業区分	計画 給水人口 (人)	計画一日 最大給水量 ($\text{m}^3/\text{日}$)	計画一人一日 最大給水量 ($\text{L}/\text{人}\cdot\text{日}$)
水道	22,110	19,600	886
簡易水道	14,988	13,907	928
桂町簡易水道	3,900	6,684	1,714
境簡易水道	913	437	479
鹿留大野簡易水道	230	90	391
北部簡易水道	2,000	719	360
上大幡簡易水道	1,040	630	606
宝南簡易水道	400	282	705
東部簡易水道	3,180	2,700	849
盛里簡易水道	1,860	1,317	708
大野簡易水道	515	188	365
戸沢簡易水道	450	650	1,444
古渡簡易水道	500	210	420
市営水道計	37,098	33,507	903

表 1.2 令和元年（2019年）度実績値

事業区分	現在 給水人口 (人)	実績一日 最大給水量 ($\text{m}^3/\text{日}$)	実績一人一日 最大給水量 ($\text{L}/\text{人}\cdot\text{日}$)	実績一日 平均給水量 ($\text{m}^3/\text{日}$)	実績一人一日 平均給水量 ($\text{L}/\text{人}\cdot\text{日}$)	有収 水量 ($\text{m}^3/\text{日}$)	有収率 (%)
水道	15,813	10,979	694	10,411	658	6,383	61.3
簡易水道	11,974	11,148	931	6,826	570	4,534	66.4
桂町簡易水道	3,408	1,990	584	1,069	314	1,186	66.8
境簡易水道	811	551	679	298	367	298	66.5
鹿留大野簡易水道	199	92	462	66	332	66	88.0
北部簡易水道	1,231	959	779	495	402	495	68.1
上大幡簡易水道	807	821	1,017	349	432	349	51.4
宝南簡易水道	380	249	655	136	358	136	69.7
東部簡易水道	2,947	1,637	555	1,090	370	1,090	73.5
盛里簡易水道	1,141	1,246	1,092	507	444	484	53.3
大野簡易水道	260	178	685	67	258	67	49.9
戸沢簡易水道	275	275	1,000	190	691	213	100.0
古渡簡易水道	515	237	460	150	291	150	81.0
市営水道計	27,787	19,214	691	17,327	620	10,917	63.3


表 1.3 令和12年（2030年）度（10年後）

事業区分	計画 給水人口 (人)	計画一日 最大給水量 (m ³ /日)	計画一人一日 最大給水量 (L/人・日)	計画一日 平均給水量 (m ³ /日)	計画一人一日 平均給水量 (L/人・日)	計画有収 水量 (m ³ /日)	有収率 (%)
水道	15,640	12,460	797	7,190	530	5,030	70.0
簡易水道	11,750	11,450	974	5,190	526	3,630	66.9
桂町簡易水道	3,322	3,096	932			771	
境簡易水道	809	717	886			280	
鹿留大野簡易水道	193	124	642			58	
北部簡易水道	1,174	1,408	1,199			427	
上大幡簡易水道	821	1,711	2,084			281	
宝南簡易水道	367	583	1,589			97	
東部簡易水道	2,919	2,524	865			1,015	
盛里簡易水道	1,127	1,516	1,345			318	
大野簡易水道	259	228	880			55	
戸沢簡易水道	276	378	1,370			196	
古渡簡易水道	483	253	524			131	
市営水道計	27,390	23,910	873	12,380	528	8,660	70.0

備考)


- ・簡易水道計は決算統計をもとにした推計値。
- ・各簡易水道の有収水量は簡易水道計の有収水量を比率により分配し、最大給水量は各簡易水道実績値から採用した負荷率で有収水量を除して算出。
- ・計画給水人口、計画一日最大給水量、計画一人一日最大給水量は、施設の規模を決定する数値となるため、将来10年間のうち最も水需要の多い令和2年（2020年）度の値を使用。
- ・計画一日平均給水量、計画一人一日平均給水量、計画有収水量は令和12年（2030年）度の推計値を記載。

水道事業・簡易水道事業給水区域図

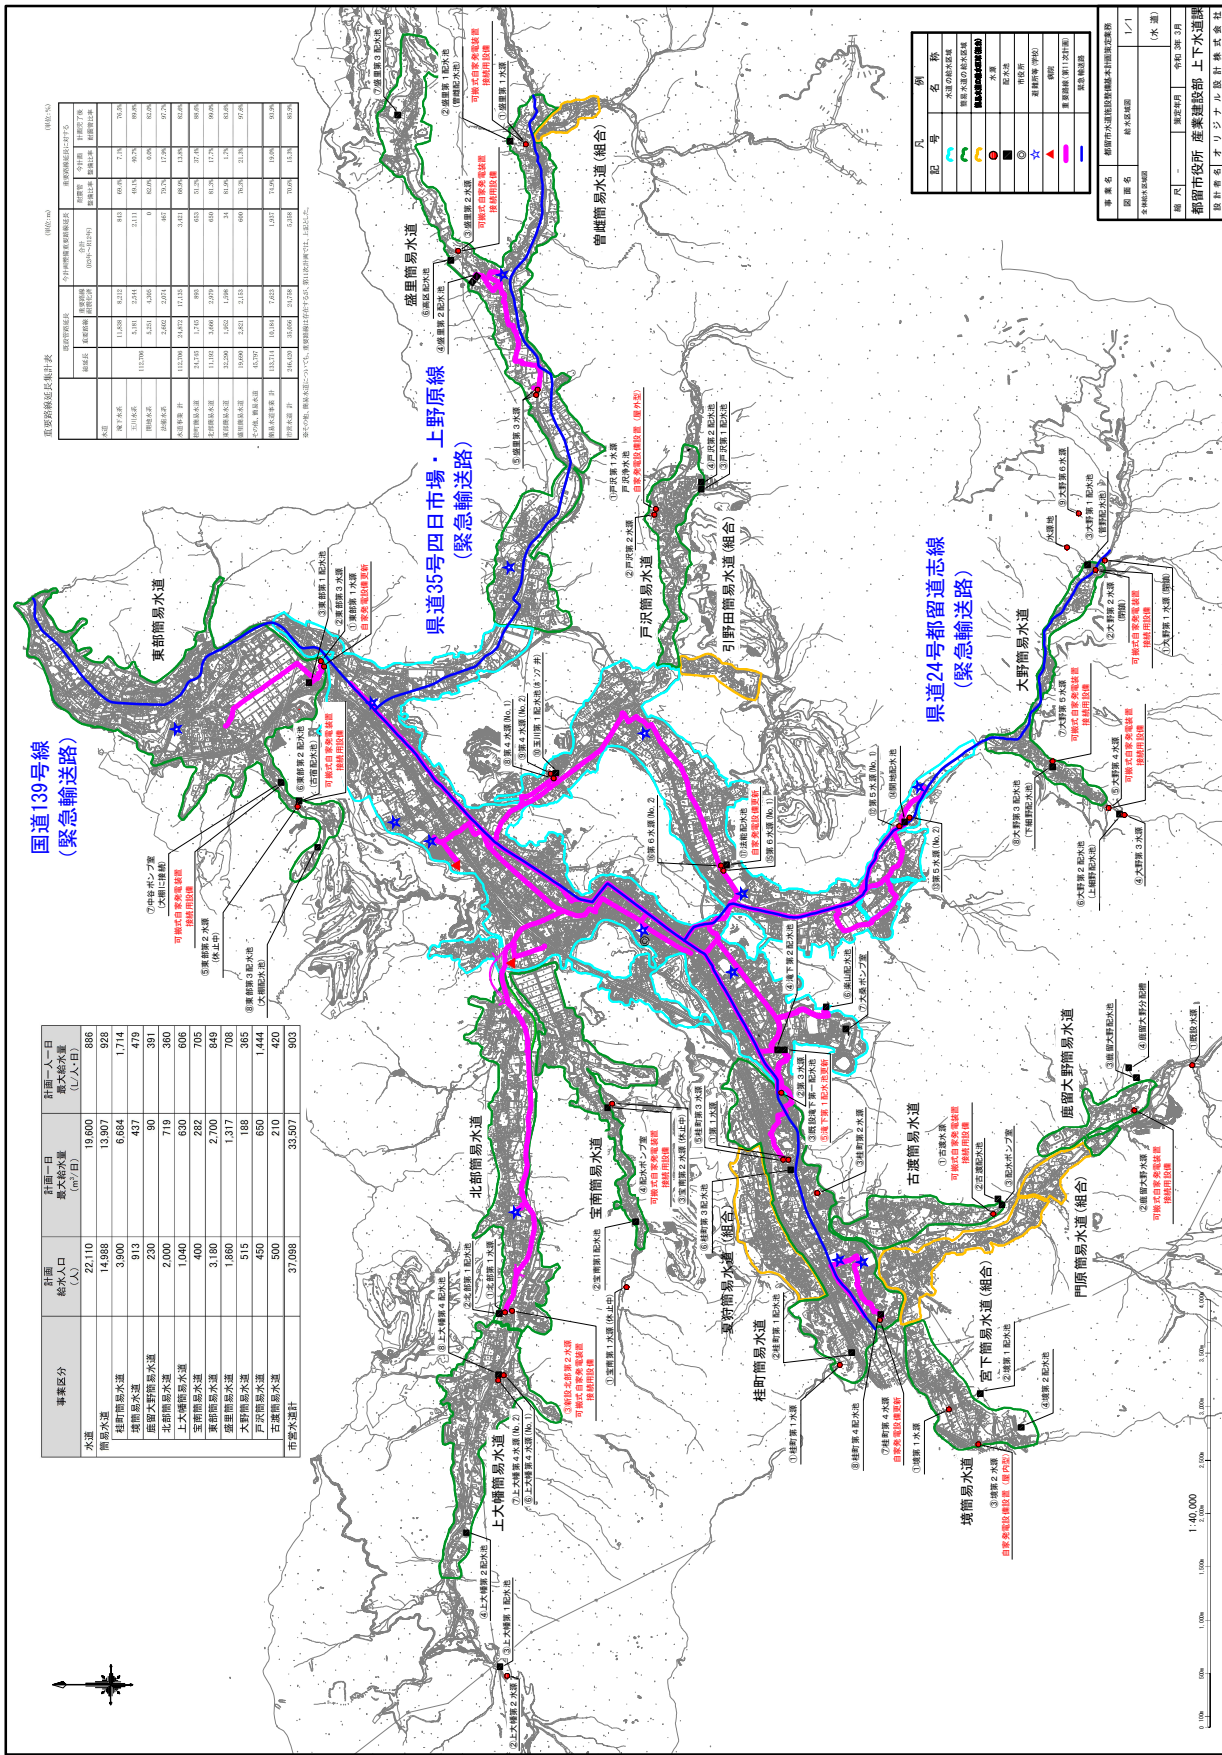

① 水道事業

計画給水人口と水量の推移(水道)

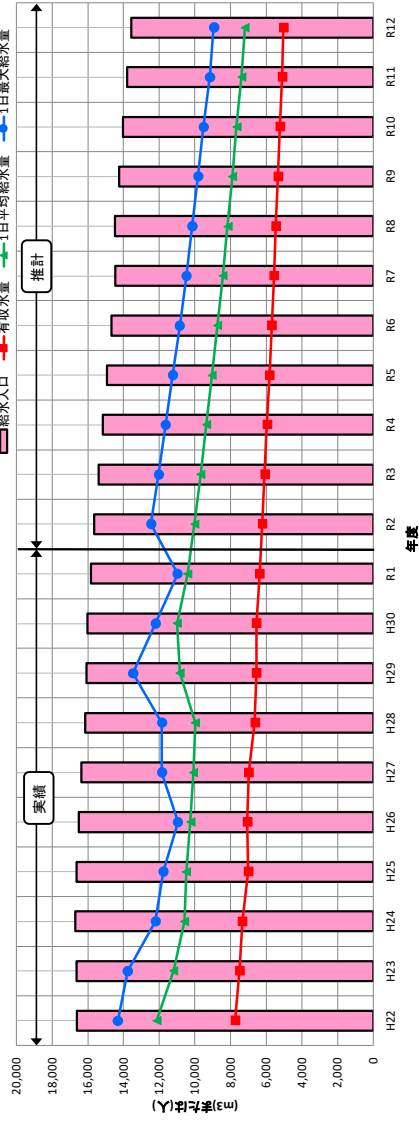


		実 績 値												推 計 値												備 考
		H20 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)				
有 効 水 量		※H22～H28は水道事業経営戦略H30、H29～R1は決算統計の数値を使用し、給水普及率100%として給水区域内人口を記入。																								
		行政区域内人口（人）																								
		行政区域内世帯数（世帯）																								
		給水区域内人口の割合（％）																								
		給水区域人口(人)																								
有 効 水 量		給水件数(戸)																								
		給水1世帯当り人員（人/世帯）																								
		給水普及率(％)																								
		給水人口(人)																								
		1人1日平均使用量(L)																								
有 効 水 量		家事用																								
		1日平均使用量(m³)																								
		業務・商業用・工業用用水量																								
		1日平均使用量(m³)																								
		その他																								
無 効 水 量		計(m³)																								
		無効水量(m³)																								
		計(m³)																								
		無効水量(m³)																								
		1日平均給水量(m³)																								
有 効 率 (%)		1人1日平均給水量(L)																								
		1日最大給水量(m³)																								
		1人1日最大給水量(L)																								
		有効率(％)																								
		有効率(％)																								
負 荷 率 (%)		過去10年最低値																								

※H22～H28は水道事業経営戦略H30、H29～R1は決算統計の数値を使用し、給水普及率100%として給水区域内人口を記入。


② 簡易水道事業合計

計画給水人口と水量の推移(簡易水道合計)

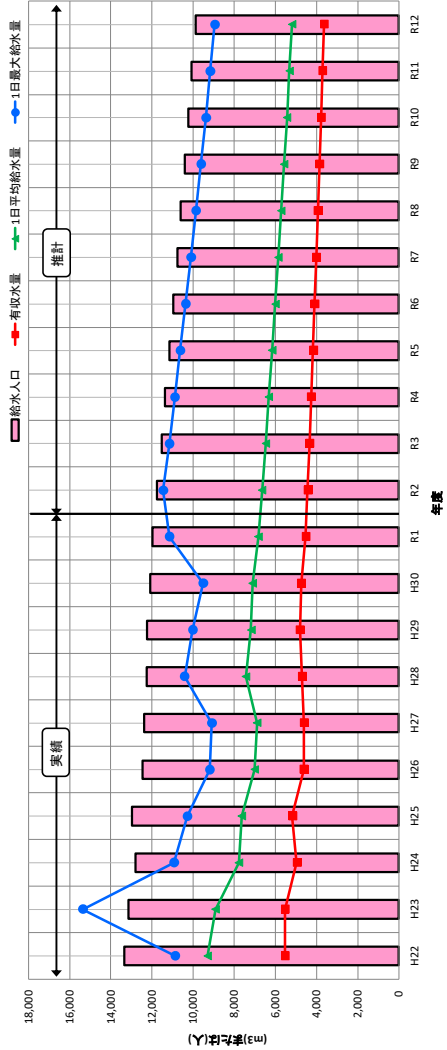


		実績値												推計値												備考	
		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12					
※H22～H28は「水道事業経営戦略H30」の数値を使用。 H29～R1は「決算統計」の数値を使用。給水区域内人口・ 現在給水人口・給水戸数は1事業の和を使用。		(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)					
行政区域内人口(人)		31,794	31,565	31,983	31,663	31,348	31,059	30,681	30,446	30,264	29,961	29,517	29,066	28,614	28,163	27,711	27,260	26,832	26,404	25,975	25,547	25,119	人口ビジョン第2版				
行政区域内世帯数(世帯)		11,812	11,983	12,375	12,497	12,592	12,647	12,683	12,330	12,988	12,970												時系列推計値				
給水区域内人口の割合(%)		41.41	41.16	40.2	40.9	39.8	40.0	39.9	40.2	39.9	40.1	39.8	39.7	39.7	39.6	39.5	39.5	39.4	39.4	39.4	39.4	39.3	時系列推計値				
給水区域域内人口(人)		13,141	13,139	12,806	12,964	12,474	12,428	12,256	12,234	12,079	11,974	11,750	11,540	11,360	11,150	10,970	10,770	10,600	10,400	10,230	10,070	9,870	11簡易水道統計値の合計				
給水件数(戸)		4,672	4,676	4,685	4,685	4,716	4,717	4,729	4,723	4,890	4,920	4,900	4,890	4,920	4,910	4,940	4,940	4,980	4,980	5,010	5,040	5,060	11簡易水道統計値の合計				
給水1世帯当り人員(人/世帯)		2.81	2.81	2.73	2.77	2.65	2.63	2.59	2.59	2.47	2.43	2.40	2.36	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13	2.09	2.04	2.00	1.95	時系列推計値				
給水量及率(%)		101.6	100.0	100.0	100.0	99.9	99.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	実績値から設定				
給水人口(人)		13,349	13,139	12,806	12,964	12,464	12,380	12,256	12,234	12,079	11,974	11,750	11,540	11,360	11,150	10,970	10,770	10,600	10,400	10,230	10,070	9,870	11簡易水道統計値の合計				
有効水量	家事用	415	422	387	399	371	373	384	392	393	379	377	376	375	374	373	372	371	370	369	368	368	時系列推計値				
	1人1日平均使用量(L)	5,537	5,546	4,956	5,178	4,623	4,612	4,704	4,799	4,751	4,534	4,430	4,340	4,260	4,170	4,090	4,010	3,930	3,850	3,770	3,710	3,630	時系列推計値				
	1日平均使用量(m³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	時系列推計値				
	1日平均使用量(m³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	時系列推計値				
無収水量(m³)		5,537	5,546	4,956	5,178	4,623	4,612	4,704	4,799	4,751	4,534	4,430	4,340	4,260	4,170	4,090	4,010	3,930	3,850	3,770	3,710	3,630	時系列推計値				
計(m³)		929	802	779	764	701	688	721	718	711	683	670	650	630	620	600	580	570	560	550	530	520					
無効水量(m³)		6,466	6,438	5,735	5,942	5,324	5,300	5,425	5,518	5,462	5,216	5,100	4,990	4,890	4,790	4,690	4,590	4,500	4,410	4,320	4,240	4,150					
計(m³)		2,824	2,477	2,051	1,694	1,888	1,584	2,017	1,667	1,656	1,610	1,540	1,480	1,430	1,370	1,320	1,270	1,220	1,170	1,120	1,080	1,040					
1人1日平均給水量(L)		9,290	8,915	7,786	7,636	7,012	6,884	7,442	7,185	7,118	6,826	6,640	6,470	6,320	6,160	6,010	5,860	5,720	5,580	5,440	5,320	5,190	決算統計より				
1人1日平均給水量(L)		696	679	608	589	563	556	607	587	589	570	565	561	556	552	548	544	540	537	532	528	526					
1日最大給水量(m³)		10,874	15,367	10,937	10,265	9,184	9,087	10,412	10,021	9,512	11,148	11,450	11,580	10,890	10,620	10,360	10,100	9,860	9,620	9,380	9,170	8,950	決算統計より				
1人1日最大給水量(L)		815	1,170	854	793	737	734	850	819	787	931	974	966	959	952	944	938	930	925	917	911	907					
有収率(%)		59.6	62.2	63.7	67.8	65.9	67.0	63.2	66.8	66.7	68.4	66.7	67.1	67.4	67.7	68.0	68.373	68.7	69.0	69.3	69.7	70.0	計画値まで定率変化				
有効率(%)		69.6	72.2	73.7	77.8	75.9	77.0	72.9	76.8	76.7	78.4	76.7	77.1	77.4	77.7	78.0	78.373	78.7	79.0	79.3	79.7	80.0	計画値まで定率変化				
負荷率(%)		85.4	58.0	71.2	74.2	76.4	75.8	71.5	71.7	74.8	61.2	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	過去10ヵ年最低値				

②一 1 桂町簡易水道事業

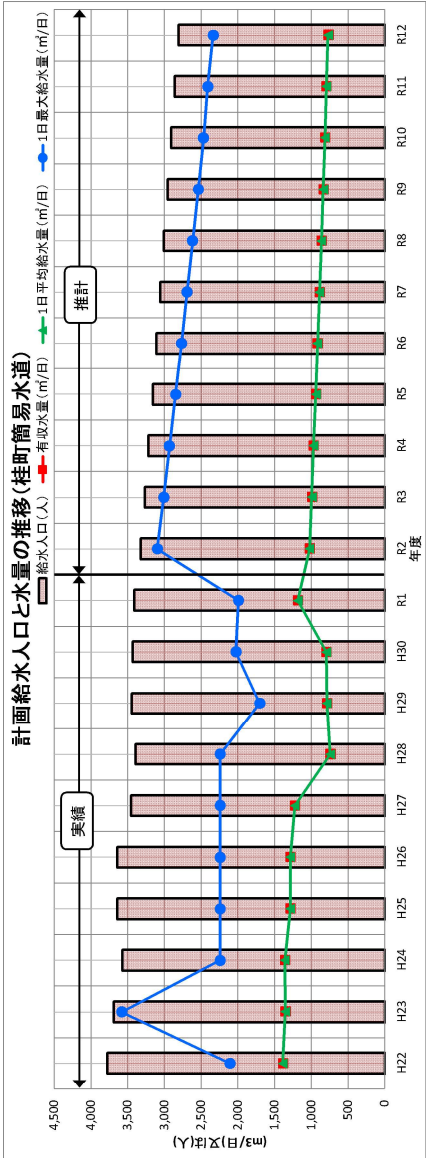


区分	実績値										推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	
給水人口(人)	3,775	3,685	3,571	3,640	3,640	3,450	3,388	3,446	3,432	3,408	3,322	3,264	3,215	3,157	3,107	3,052	3,006	2,950	2,904	2,860	2,804	
有収水量 (m³/日)	1,386	1,351	1,358	1,287	1,287	1,223	740	786	796	1,186	1,022	993	967	939	913	888	863	838	814	795	771	
1日平均給水量(m³/日)	1,386	1,351	1,358	1,287	1,287	1,223	740	786	796	1,186	1,022	993	967	939	913	888	863	838	814	795	771	
1日最大給水量(m³/日)	2,104	3,580	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	1,702	2,024	1,990	3,096	3,009	2,930	2,845	2,766	2,690	2,615	2,539	2,466	2,409	2,336	

②-2 境簡易水道事業

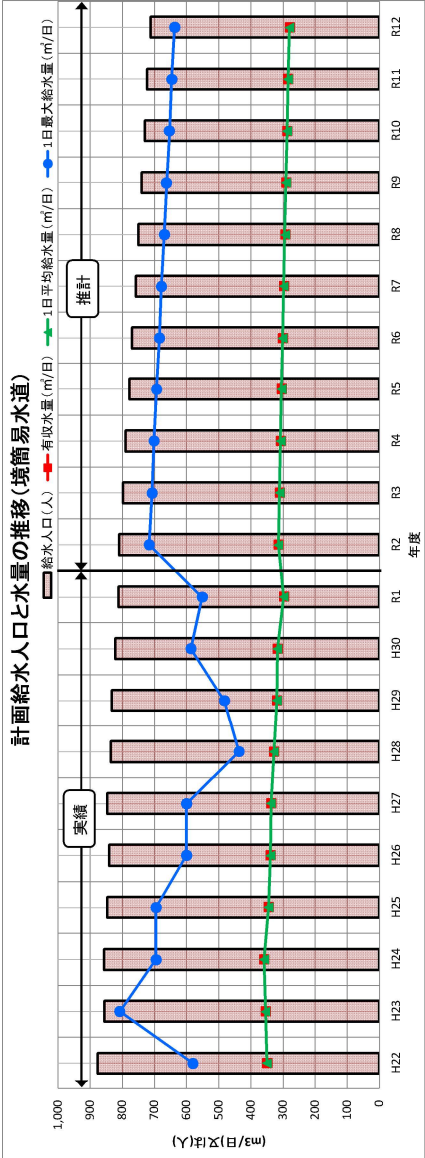


区分	実績値										推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	
給水人口(人)	877	855	857	846	840	847	836	833	821	811	809	798	789	778	769	758	750	739	730	722	711	
有収水量 (m³/日)	350	355	360	345	339	338	329	319	318	298	315	311	308	305	301	298	294	291	287	284	280	
1日平均給水量(m³/日)	350	355	360	345	339	338	329	319	318	298	315	311	308	305	301	298	294	291	287	284	280	
1日最大給水量(m³/日)	581	808	695	695	600	600	437	483	587	551	717	708	701	694	685	678	669	662	653	646	637	

②―③ 鹿留大野簡易水道事業

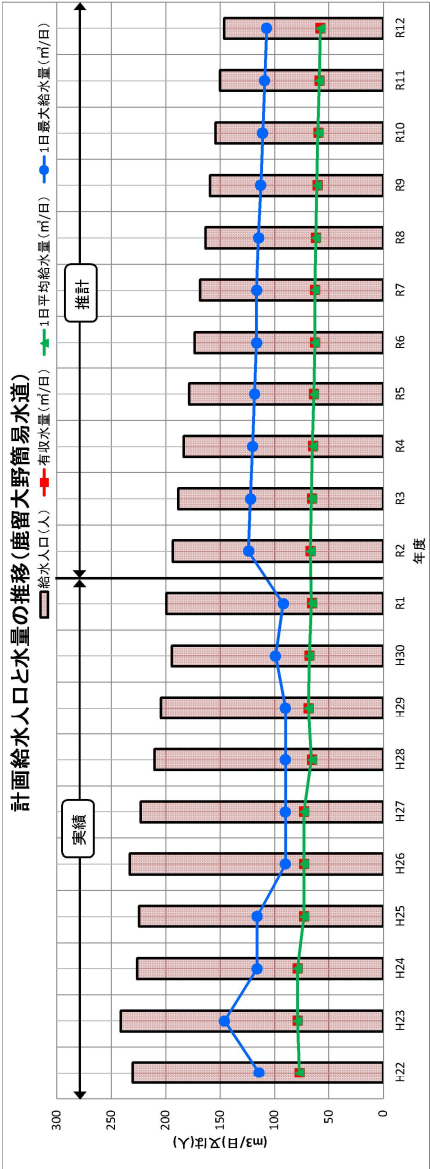


区分	実績値										推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	
給水人口(人)	230	241	226	224	233	223	210	204	194	199	193	188	183	178	173	168	163	159	154	150	146	
有収水量 (m³/日)	77	79	79	73	73	73	66	69	68	66	67	66	65	64	63	63	62	61	60	59	58	
1日平均給水量(m³/日)	77	79	79	73	73	73	66	69	68	66	67	66	65	64	63	63	62	61	60	59	58	
1日最大給水量(m³/日)	114	146	116	116	90	90	90	90	99	92	124	122	120	118	116	116	115	113	111	109	107	

②ー４ 北部簡易水道事業

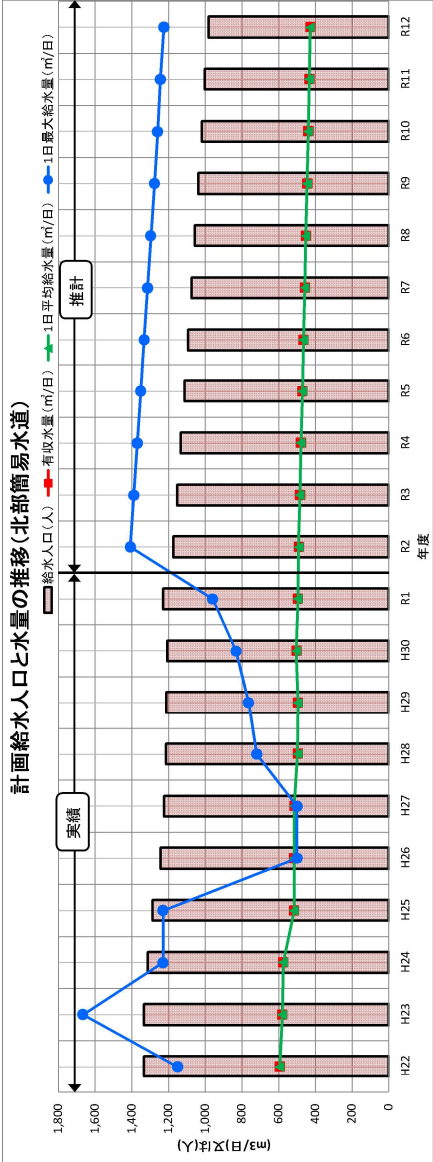


区分	実績値									推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
給水人口(人)	1,335	1,334	1,312	1,286	1,243	1,224	1,214	1,211	1,205	1,231	1,174	1,153	1,134	1,113	1,094	1,074	1,056	1,036	1,018	1,002	981
有収水量 (m³/日)	593	581	575	517	516	515	496	494	504	495	491	484	478	471	465	458	452	445	439	434	427
1日平均給水量(m³/日)	593	581	575	517	516	515	496	494	504	495	491	484	478	471	465	458	452	445	439	434	427
1日最大給水量(m³/日)	1,151	1,666	1,229	1,229	500	500	719	763	832	959	1,408	1,388	1,371	1,351	1,333	1,313	1,296	1,276	1,259	1,244	1,224

②ー5 上大幡簡易水道事業

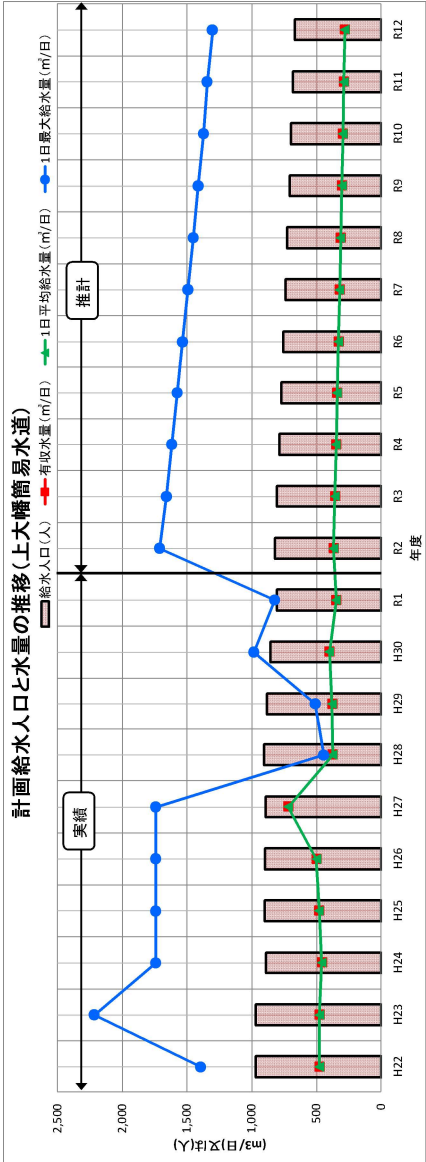


区分	実績値										推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	
給水人口(人)	968	968	888	901	895	894	903	881	856	807	821	804	788	771	756	739	725	709	695	681	665	
有収水量 (m³/日)	478	478	459	479	501	717	374	380	400	349	369	358	349	340	331	322	313	305	296	290	281	
1日平均給水量(m³/日)	478	478	459	479	501	717	374	380	400	349	369	358	349	340	331	322	313	305	296	290	281	
1日最大給水量(m³/日)	1,396	2,216	1,743	1,743	1,743	1,743	444	510	983	821	1,711	1,680	1,618	1,576	1,535	1,493	1,451	1,414	1,372	1,344	1,303	

②―⑥ 宝南簡易水道事業

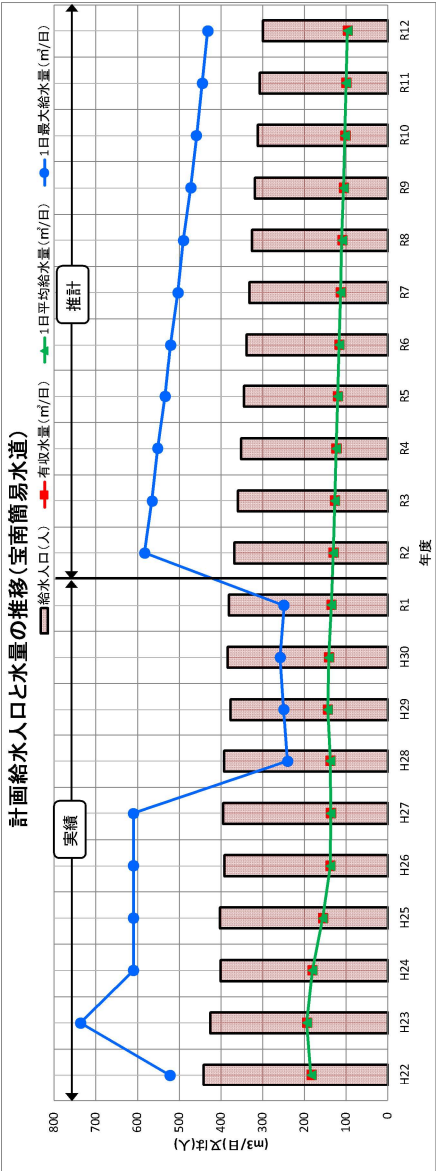


区分	実績値									推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
給水人口(人)	441	426	400	402	391	394	392	377	384	380	367	359	352	345	338	331	325	318	311	306	299
有収水量 (m³/日)	184	194	181	156	138	137	138	144	142	136	131	127	124	120	117	113	110	106	103	100	97
1日平均給水量(m³/日)	184	194	181	156	138	137	138	144	142	136	131	127	124	120	117	113	110	106	103	100	97
1日最大給水量(m³/日)	522	737	610	610	610	610	240	250	258	249	583	565	552	534	521	503	490	472	459	445	432

②一 7 東部簡易水道事業

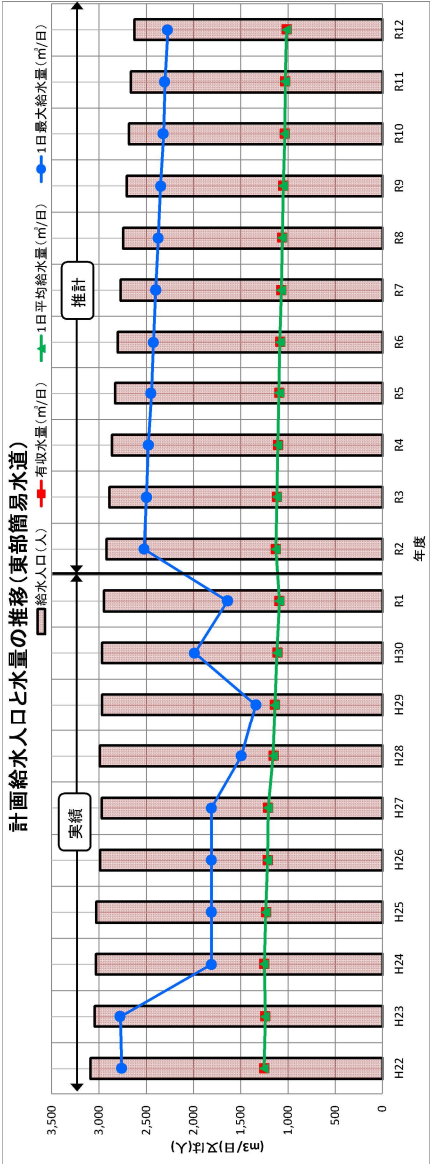


区分	実績値										推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	
給水人口(人)	3,089	3,043	3,031	3,027	2,985	2,972	2,989	2,967	2,964	2,947	2,919	2,887	2,862	2,828	2,801	2,769	2,743	2,709	2,683	2,658	2,622	
有収水量(㎡/日)	1,254	1,240	1,252	1,234	1,214	1,211	1,156	1,139	1,114	1,090	1,128	1,116	1,107	1,094	1,083	1,072	1,061	1,049	1,036	1,029	1,015	
1日平均給水量(㎡/日)	1,254	1,240	1,252	1,234	1,214	1,211	1,156	1,139	1,114	1,090	1,128	1,116	1,107	1,094	1,083	1,072	1,061	1,049	1,036	1,029	1,015	
1日最大給水量(㎡/日)	2,761	2,775	1,807	1,807	1,807	1,807	1,492	1,340	1,987	1,637	2,524	2,498	2,477	2,448	2,424	2,399	2,374	2,348	2,318	2,303	2,271	

②ー8 盛里簡易水道事業

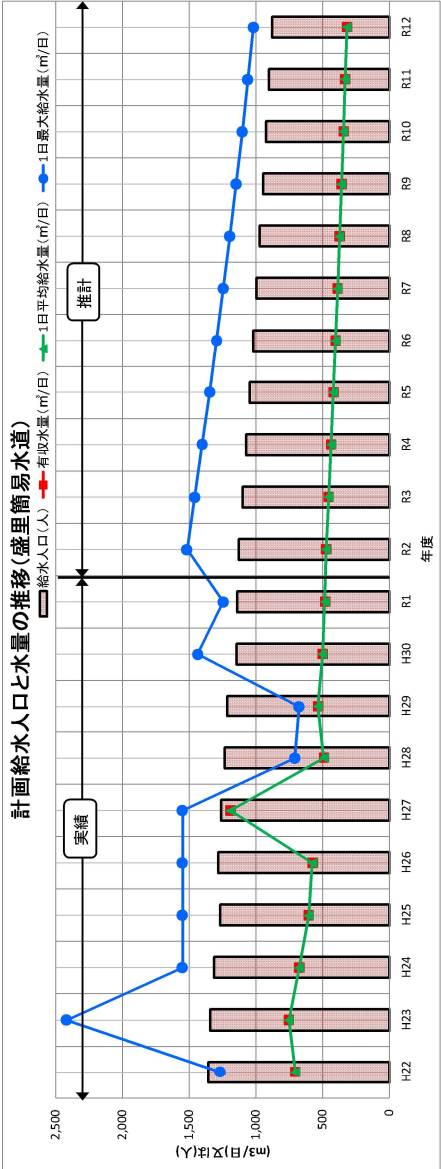


区分	実績値										推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	
給水人口(人)	1,355	1,341	1,311	1,267	1,280	1,260	1,234	1,215	1,145	1,141	1,127	1,099	1,073	1,046	1,021	995	972	946	923	902	877	
有収水量(㎡/日)	706	755	677	606	577	1,191	491	536	501	484	473	455	438	420	404	389	373	358	344	331	318	
1日平均給水量(㎡/日)	706	755	677	606	577	1,191	491	536	501	484	473	455	438	420	404	389	373	358	344	331	318	
1日最大給水量(㎡/日)	1,266	2,420	1,550	1,550	1,550	1,550	709	678	1,437	1,246	1,516	1,458	1,404	1,346	1,295	1,247	1,196	1,147	1,103	1,061	1,019	

②-9 大野簡易水道事業

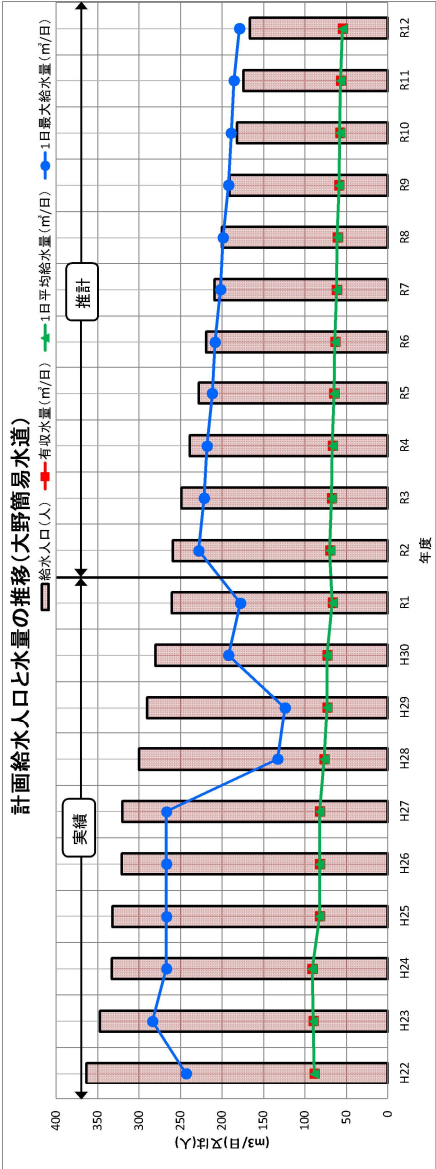


区分	実績値										推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	
給水人口(人)	363	347	333	332	321	320	300	290	280	260	259	249	239	228	219	209	200	191	182	174	166	
有収水量 (m³/日)	89	90	91	82	82	82	77	73	73	67	70	68	67	65	64	62	61	59	58	57	55	
1日平均給水量(m³/日)	89	90	91	82	82	82	77	73	73	67	70	68	67	65	64	62	61	59	58	57	55	
1日最大給水量(m³/日)	243	284	267	267	267	267	133	124	192	178	228	221	218	212	208	202	199	192	189	186	179	

②-10 戸沢簡易水道事業

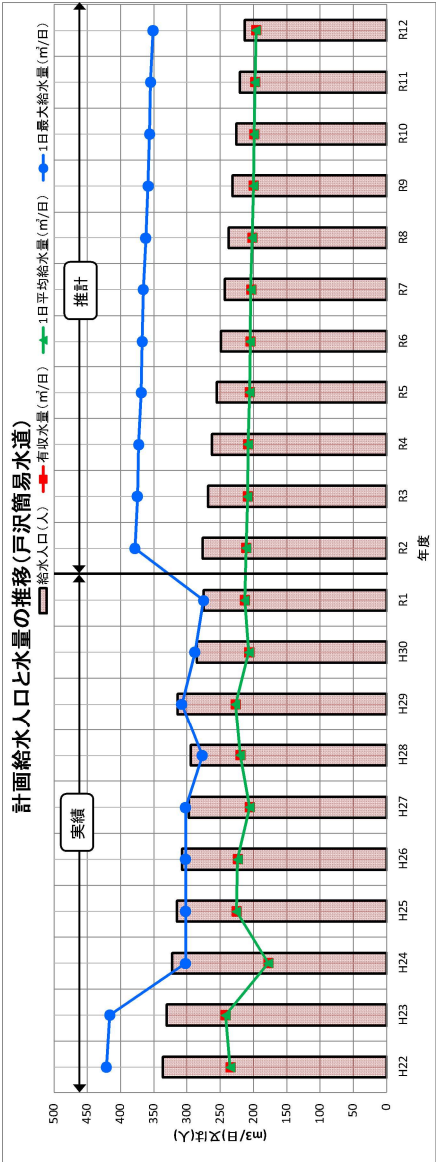

区分	実績値										推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	
給水人口(人)	336	330	322	315	307	297	294	314	285	275	276	268	262	255	249	243	237	231	225	220	220	213
有収水量(㎡/日)	235	242	178	226	224	206	220	227	207	213	211	209	208	206	205	204	202	200	199	198	196	196
1日平均給水量(㎡/日)	235	242	178	226	224	206	220	227	207	213	211	209	208	206	205	204	202	200	199	198	196	196
1日最大給水量(㎡/日)	421	416	302	302	302	302	277	308	288	275	378	374	373	369	367	365	362	358	357	355	351	351

②-1 1 古渡簡易水道事業

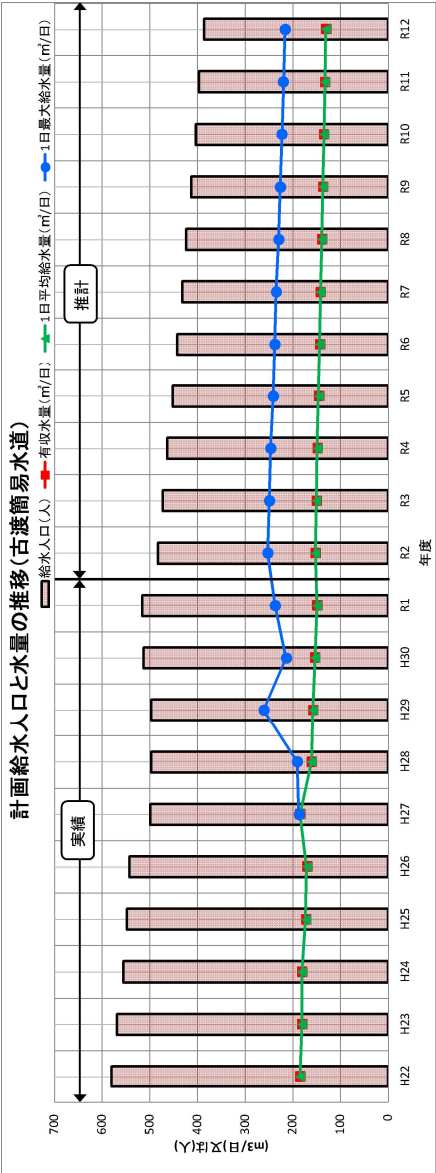

区分	実績値									推計値											
	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
給水人口(人)	580	569	555	548	542	499	496	496	513	515	483	472	463	452	442	432	423	413	404	396	386
有収水量(㎡/日)	185	181	181	173	171	185	161	158	154	150	153	151	149	146	144	142	139	137	135	133	131
1日平均給水量(㎡/日)	185	181	181	173	171	185	161	158	154	150	153	151	149	146	144	142	139	137	135	133	131
1日最大給水量(㎡/日)						187	191	261	214	237	253	249	246	241	238	235	230	226	223	220	216